RADIOMARELLI mod. RD 230

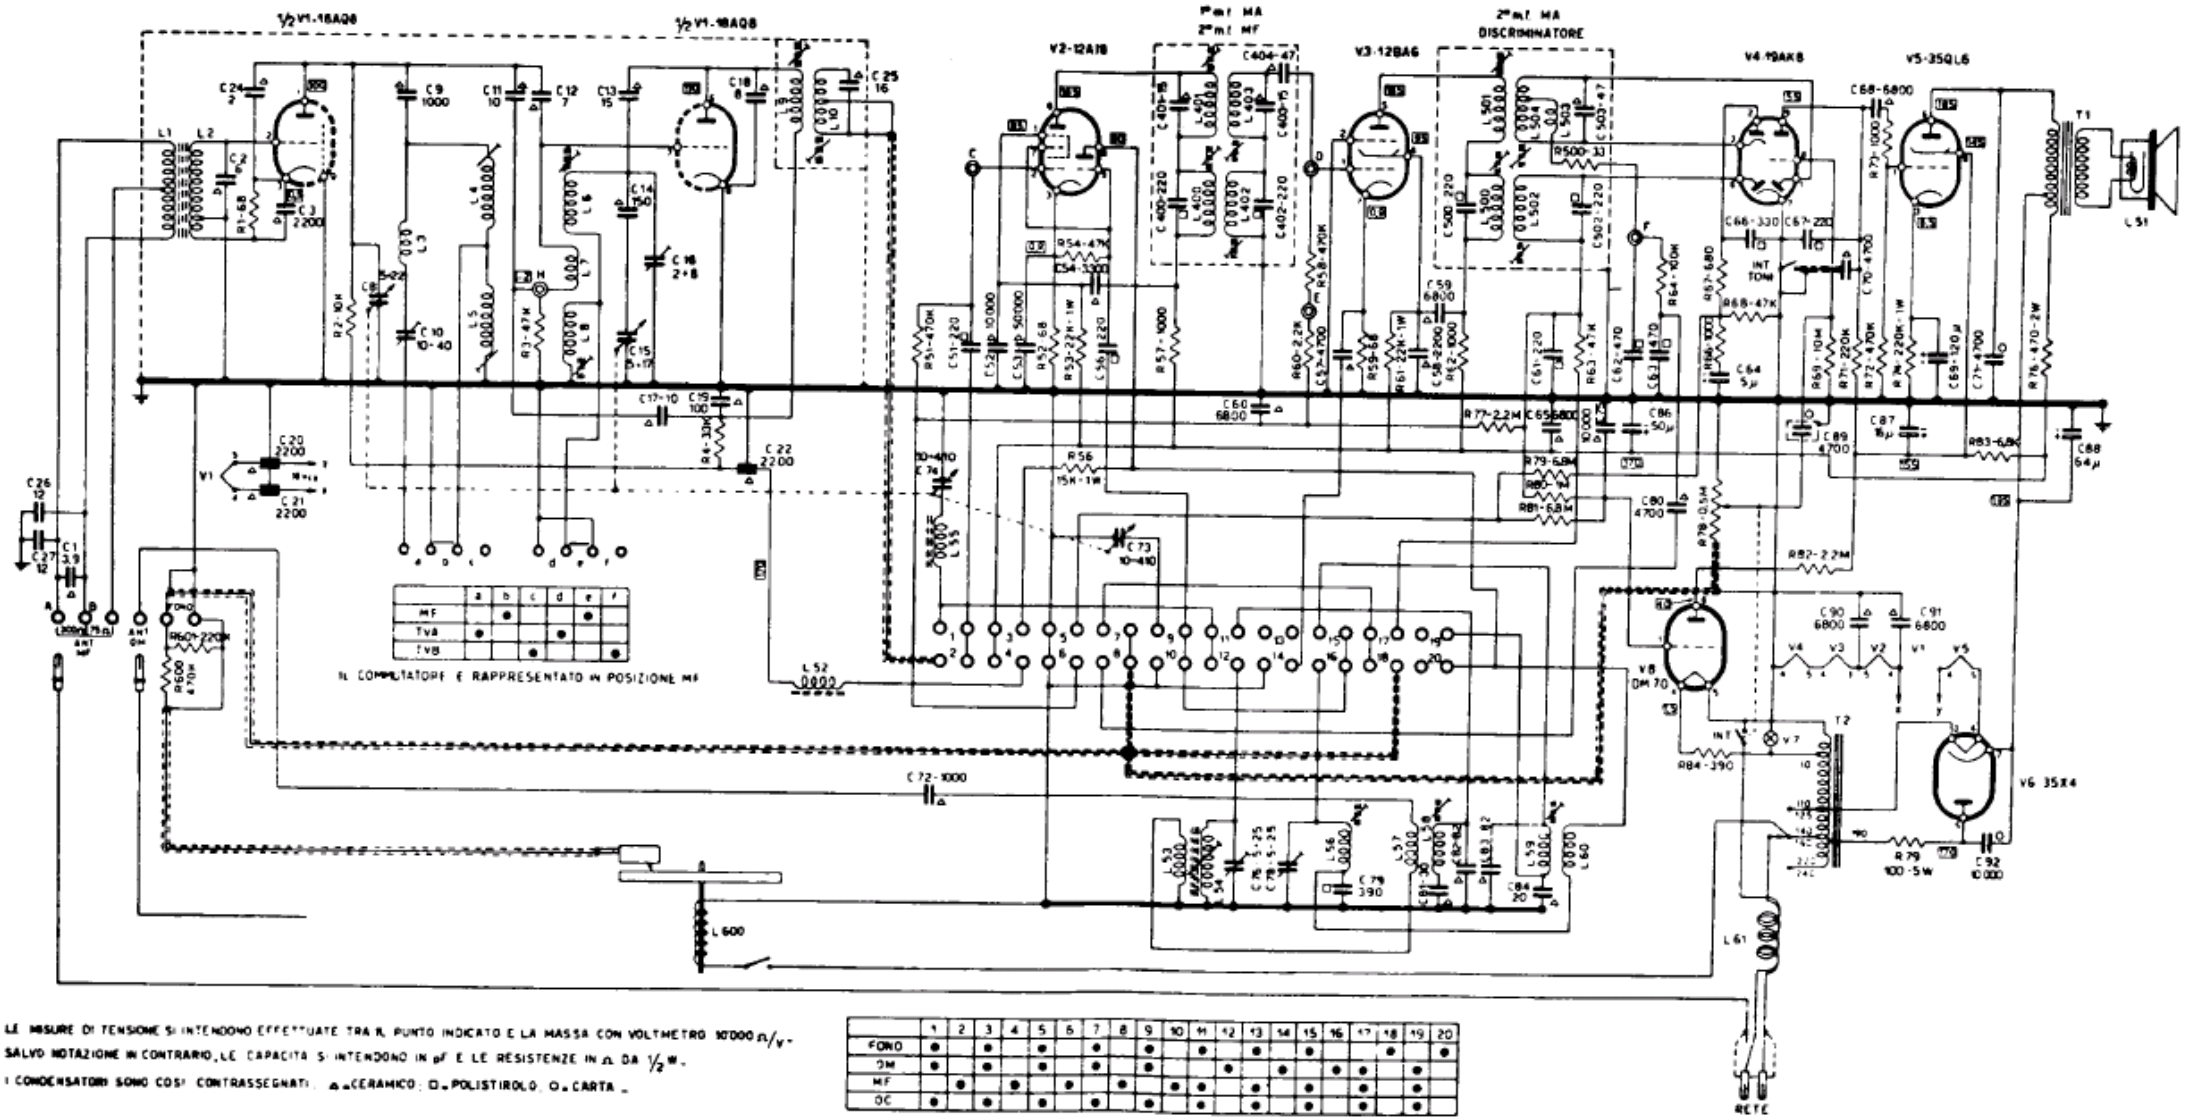

LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 10000 Ω/V - SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO, LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN Ω DA ½ W.

I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNATI: Δ = CERAMICO; □ = POLISTIROLO; ○ = CARTA.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FONO	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
2M	●		●		●		●		●		●	●		●		●		●		
MF	●	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●	
OC	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	