




RADIOMARELLI

mod. RD 230

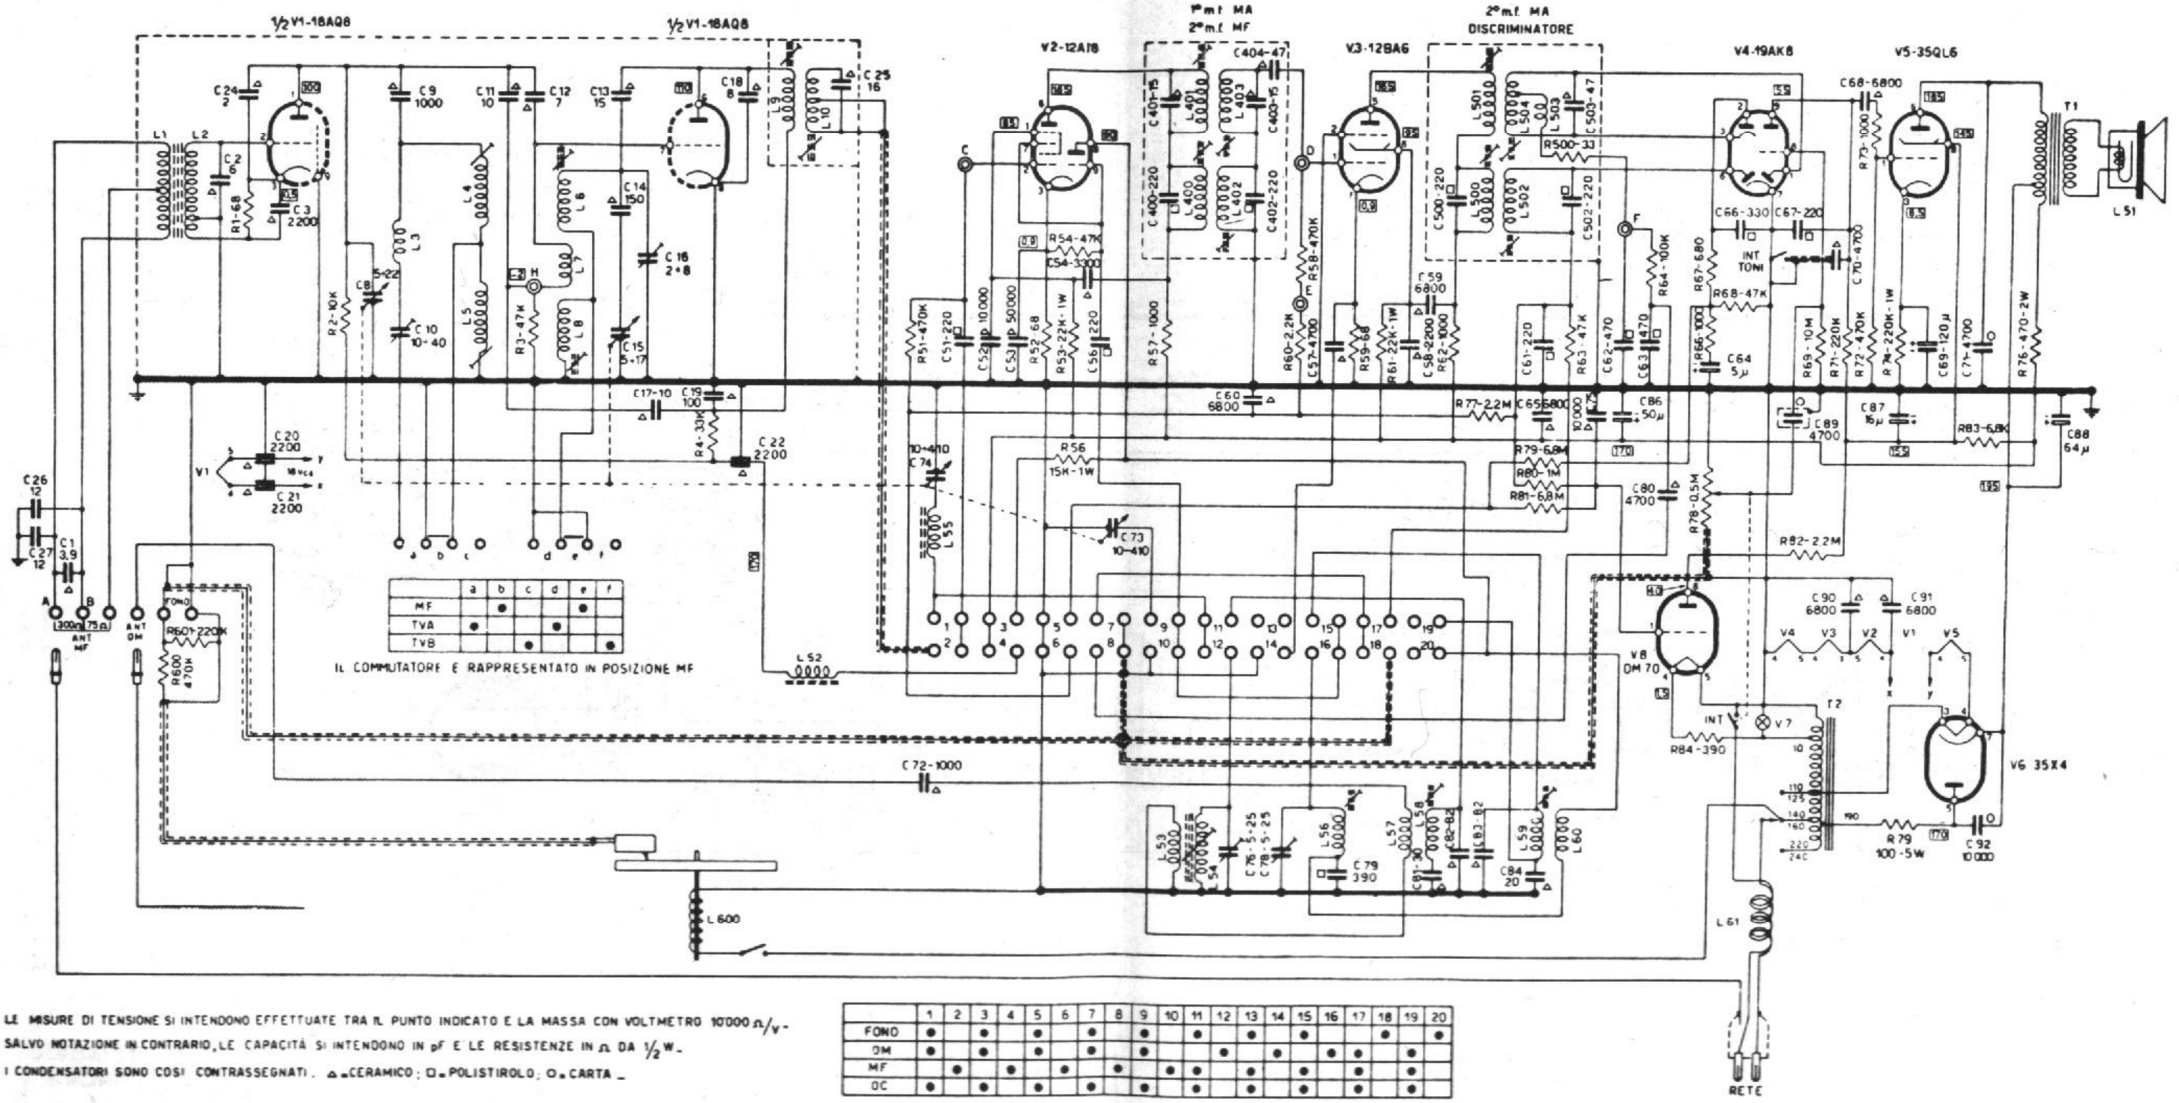

IL COMPLESSIVO È RAPPRESENTATO IN POSIZIONE MF

LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 10000 Ω/V.
 SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO, LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN Ω DA 1/2 W.
 I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNAI: Δ CERAMICO; □ POLISTIROLO; ○ CARTA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FONO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DISCHETTI INDICANO: * CONTATTO CHIUSO