


Le tensioni segnate si intendono misurate verso massa nel funzionamento con alimentazione della rete

I valori riquadrati si intendono misurati verso massa nel funzionamento con alimentazione a pile

L1-L1a	0,6n	L6	1,8n	T3	Prim	350n	F.E.10-10	500n
L2	0,3n	T1	Prim	20n	Sec	0,7n	F.010-25	560n
L3	3,2n	T2	Prim	20n	T4	M-L	F.010-40	680n
L4	0,9n	T2	Sec	20n	Sec	I-G	F.810-80	840n
L5	0,18n						F.400-270	1250n

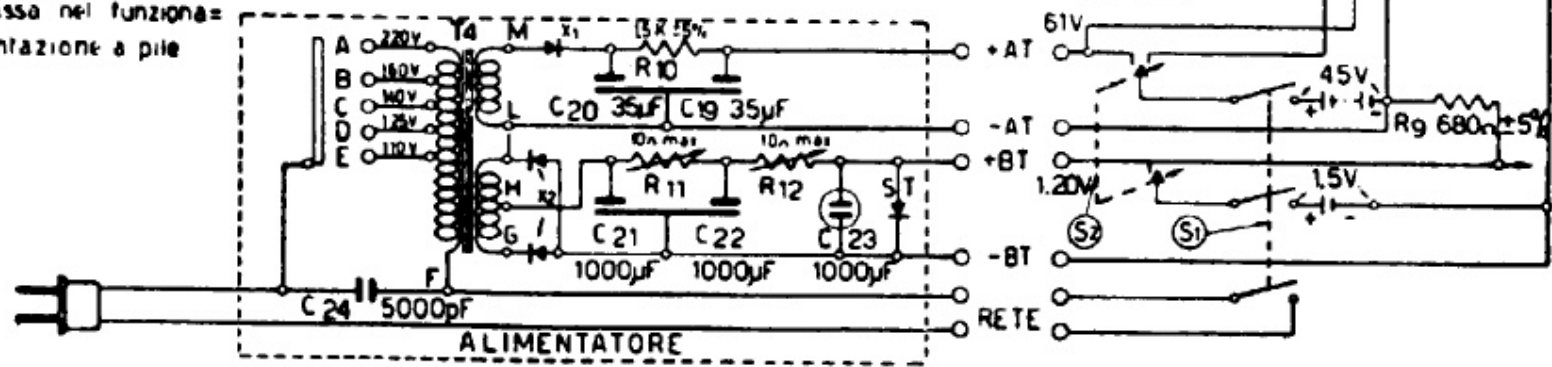

ALIMENTATORE