


GRUPPO AF N° 2603

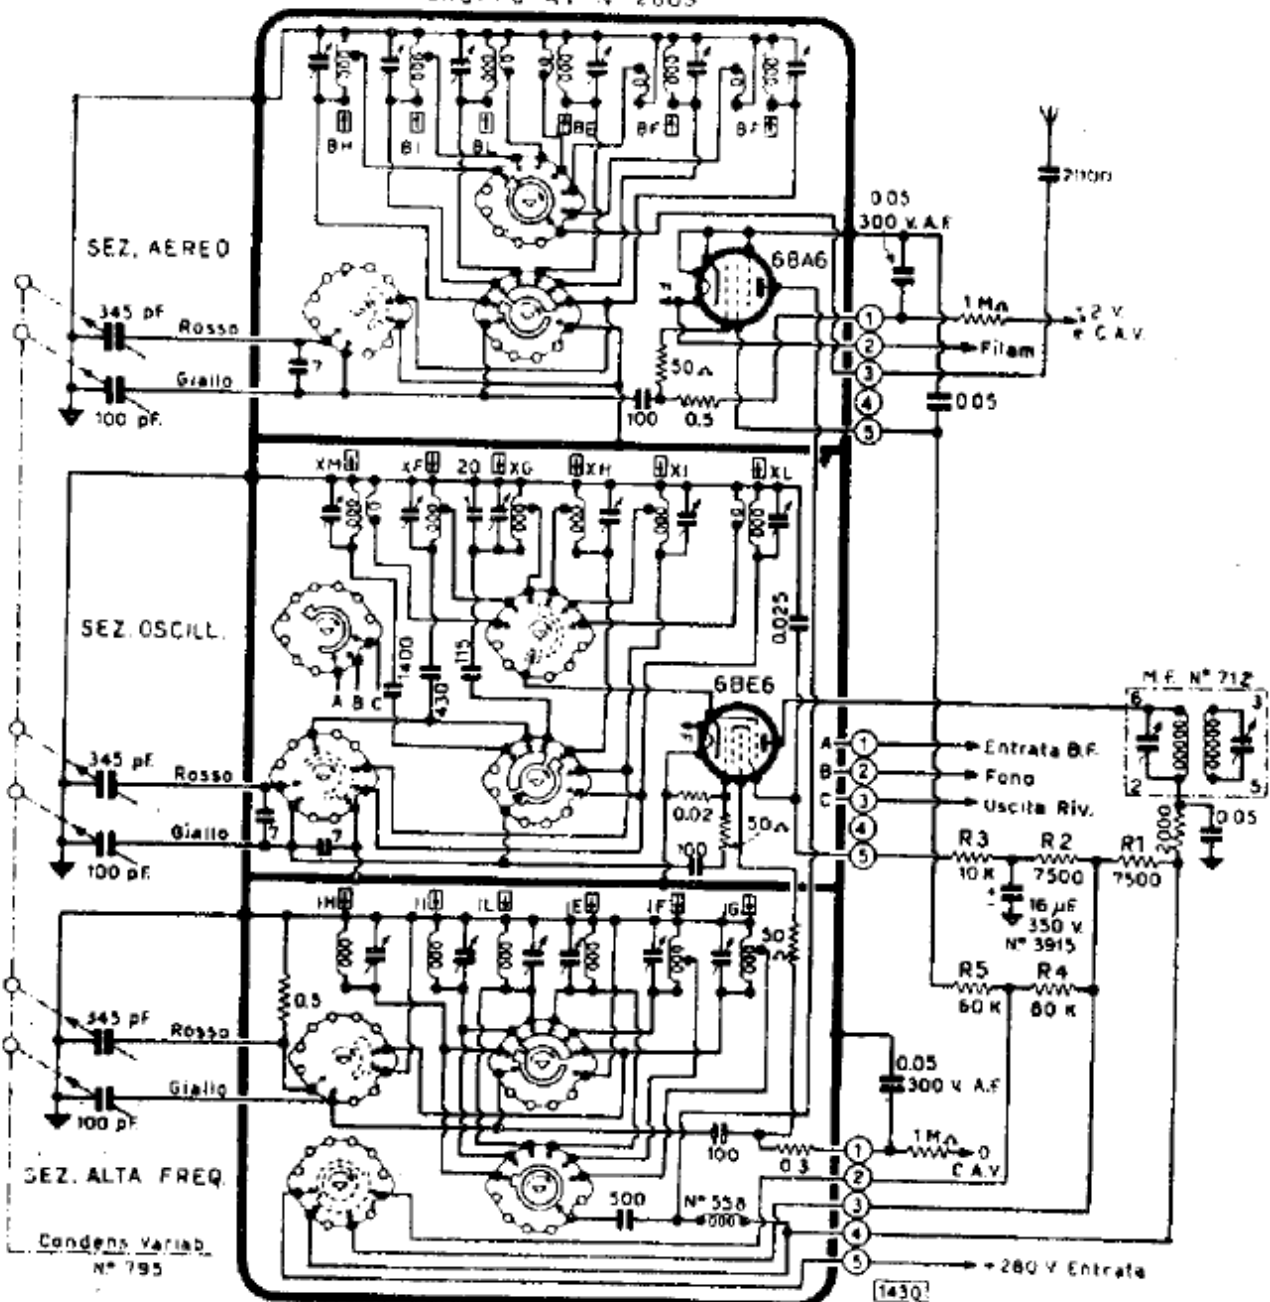

**Esempio di impiego di un gruppo A.F. n° 2603 con valvola amplificatrice in A.F. 6BA6 e con valvola 6BE6 in funzione di oscillatrice-miscelatrice. I valori indicati sono per una tensione anodica di 280 V. - Il condensatore variabile richiesto è il n° 795.**