




# RADIOMARELLI

# mod. RD 232

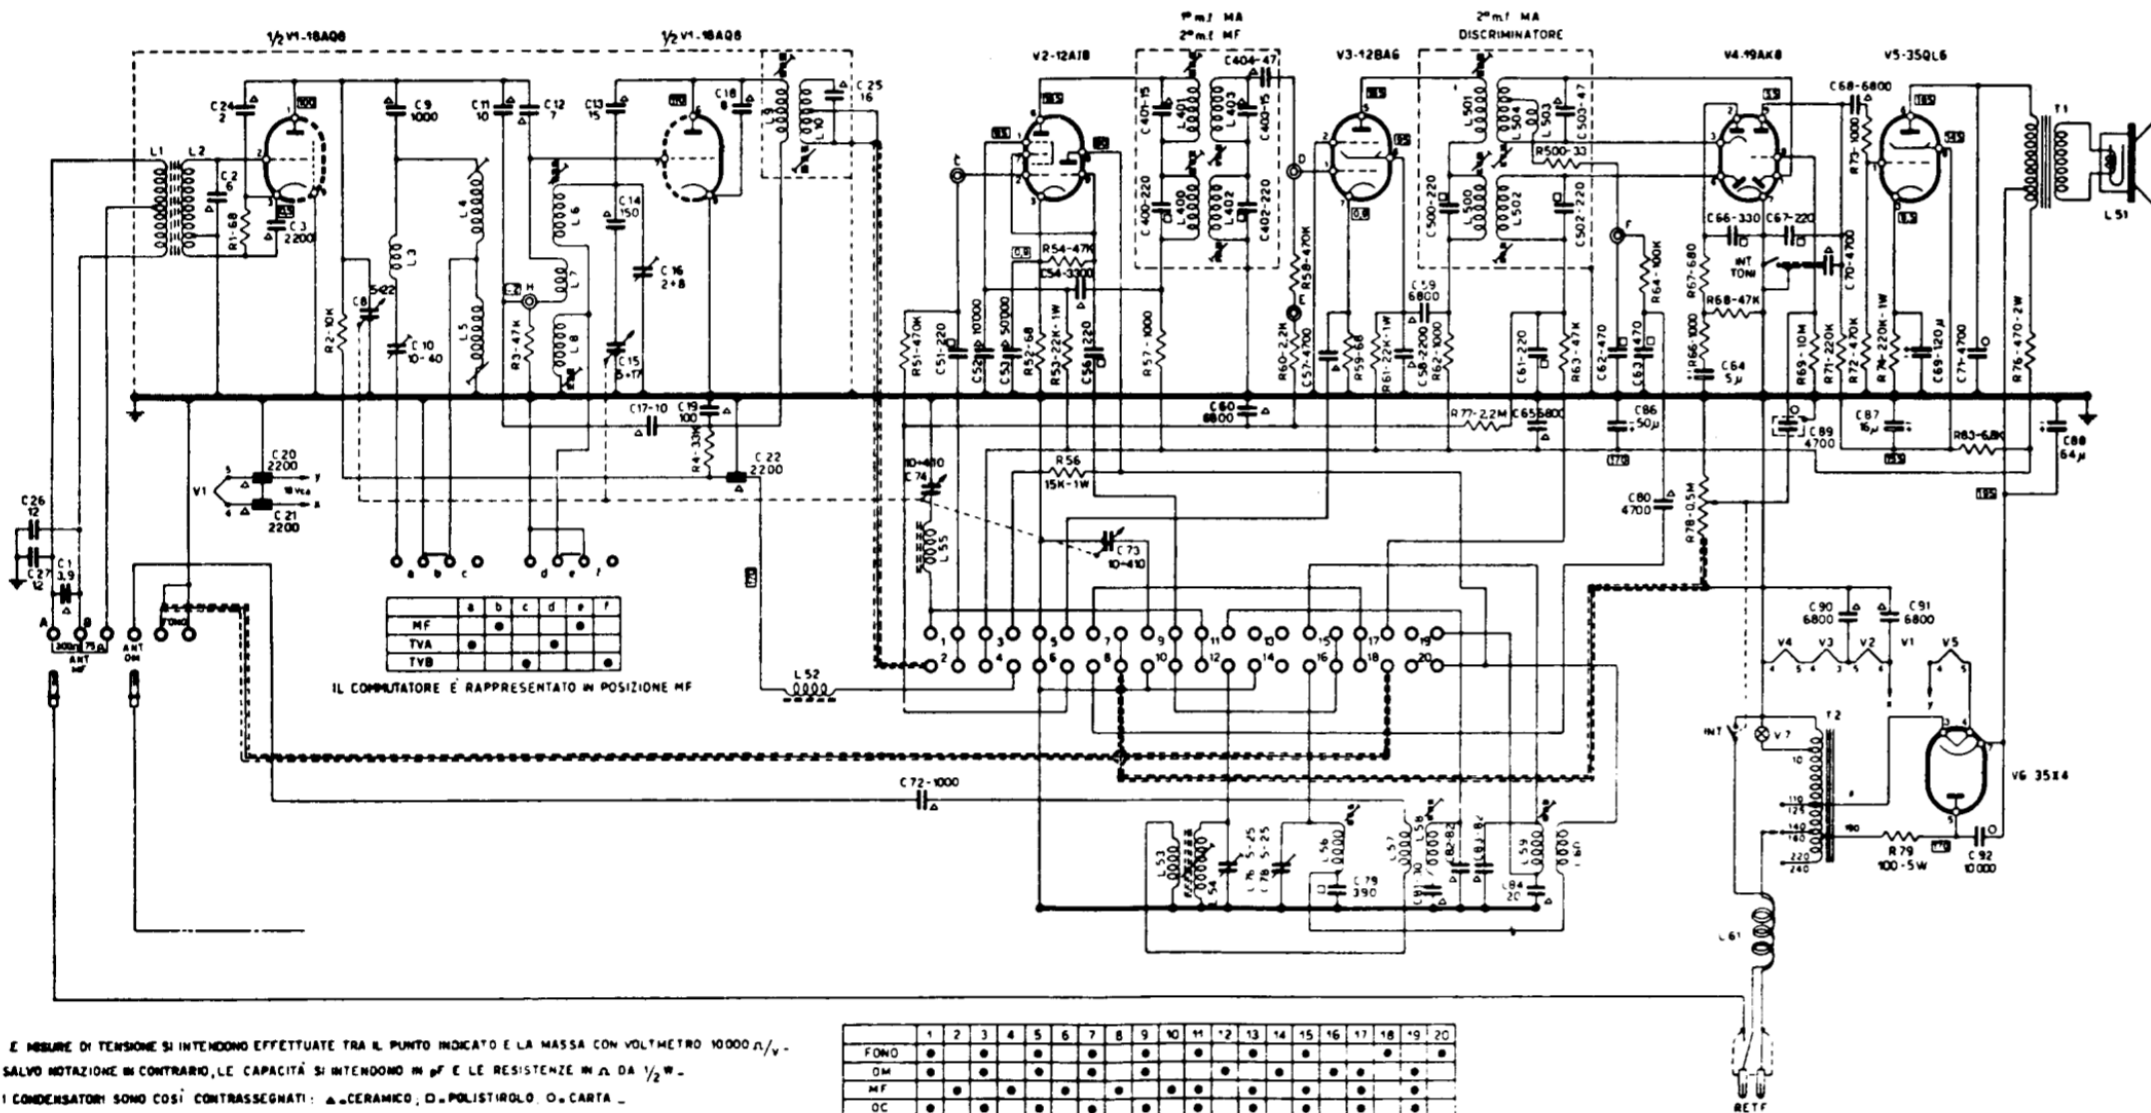

LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 10000 Ω/V.

SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO, LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN Ω DA 1/2 W.

I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNAZI: Δ CERAMICO, □ POLISTIROLO, ○ CARTA.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FONDO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SCHEMI INDICANO: \* CONTATTO CHIUSO.